

**Горно-Алтайское Городское Предприятие Электрических Сетей
МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ»**

649000 г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. (388-22) 6-22-93, 2-24-98, 6-11-97, 4-84-06.
ИНН 0400000157, р/счет 40602810802350000469 в отд. СБ РФ № 8558 г. Горно-Алтайск
БИК 048405602, корр./счет 30101810300000000602, ОКПО 03247592, ОКОНХ 90212.

Исх. 1316/10 от 20.04 2015 г.

*Комитет по тарифам
Республики Алтай*

Отключения в сетях 10 кВ г. Горно-Алтайска.


№№ п/п	Дисп. № линии	Дата	Время		Тип работы защиты	Время простоя	Причина отключения
			Откл.	Вкл.			
Аварийные отключения в сетях 10 кВ							
1	Л 19-24	16.06.15	16-22	16-36	МТЗ	14 мин.	Не соблюдение габарита сторонней организацией между оптоволоконном и ВЛ-10 кВ
2	Л19-20	20.06.15	20-40	21-20	ТО	40 мин	Гроза
3	Л19-6	20.06.15	20-45	21-20	ТО	35 мин.	Гроза
4	Л19-17	20.06.15	20-51	20-52	ТО	1 мин.	Гроза
5	Л19-17	20.06.15	21-42	21-43	ТО	1 мин.	Гроза
6	Л 1-5	04.07.15	14-25	16-15	земля	1 час 50 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра
7	Л 4-1	11.07.15	11-35	11-52	МТЗ	17 мин	Гроза, шквалистые порывы ветра
8	Л 1-6	11.07.15	15-05	15-35	Отключили аварийно	30 мин	Горел нож РЛНД-10 КТП-75
9	РТП-1 «Сигнал»	18.07.15	10-35	11-35		1 час	Неисправность в сетях МРСК «Сибири»

Плановые отключения в сетях 10 кВ

1	ТП-106	23.06.15	09-00	11-00		2 часа.	Ревизия оборудования
2	ТП-51	23.06.15	13-30	15-00		1 час 30 мин.	Ревизия оборудования
3	Л 19-7	23.06.15	09-00	11-00		2 часа	Заявка ООО «Спецстрой»
4	ТП-200	24.06.15	09-00	11-00		2 часа.	Ревизия оборудования
5	ТП-56	24.06.15	13-30	15-00		1 час 30 мин.	Ревизия оборудования

6	Л 19-6	25.06.15	09-00	10-00		1 час	Ремонт РЛНД-10 КТП-260
7	Л 19-7	29.06.15	09-00	11-00		2 часа.	Заявка ООО Г- АСК
8	Л 19-8	08.07.15 09.07.15	09-00	12-00		3 часа.	Замена РЛНД-10 и тр-ра на КТП- 135
9	Л 1-6	15.07.15	09-00	12-00		3 часа.	Замена РЛНД-10 на КТП-75
10	ТП-140 1-с.ш.	17.07.15	09-00	12-00		3 часа	Замена тр-ра №1 на ТП-140

Главный инженер МУП «Горэлектросети»

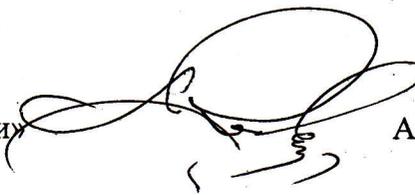

А.Г. Большаков

Подготовил:
и. о. Начальника АДС
Бубинов О. В.
Тел. 6-46-96